

Технические данные моноблока МХМ

Модель: LMN213



Таблица технических данных

Характеристика	Значение
Общие данные	
Температура в камере, °C	-25...-15
Хладагент	R404a
Количество хладагента, гр.	600
Род тока	Переменный однофазный
Напряжение, В/Гц	220/50
Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более	21
Номинальный, А	5,8
Номинальная мощность, Вт	1324
Электрокабель силовой	ПВС 3х1,5
Электрокабель освещения	2х0,5
Освещение камеры	Светильник влагозащищённый IP53
Мощность лампы, Вт	60
Масса, кг не более	69
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	735х850х720
Конденсатор	
Количество вентиляторов, шт.	2
Мощность вентилятора, Вт / об/мин	16/1300
Диаметр крыльчатки, мм	254
Производительность, м ³ /час	1400
Воздухоохладитель	
Количество вентиляторов, шт.	2
Мощность вентилятора, Вт / об/мин	10/1300
Диаметр крыльчатки, мм	200
Производительность, м ³ /час	1200
Дальность струи воздуха, м	4
Шаг рёбер, мм	5
Площадь поверхности, м ²	8
Тип оттаивания	Электрическое
Потребляемая мощность оттаивания, Вт	1310

Таблица подбора холодильных камер с толщиной изоляции 80мм

T _к , °C	T _{окр} , °C	Q, Вт	V, м ³
-15	20	1976	14
	25	1916	13
	30	1856	13
	35	1795	13
	40	1733	12
	45	1671	12
-20	20	1683	12
	25	1629	11
	30	1574	10
	35	1519	10
	40	1463	9
	45	1406	9
-25	20	1390	9
	25	1341	8
	30	1292	7
	35	1242	7
	40	1192	6
	45	1141	6

T_к – Температура в камере,
T_{окр} – Температура окружающей среды
Q – Холодопроизводительность
V – объем камеры



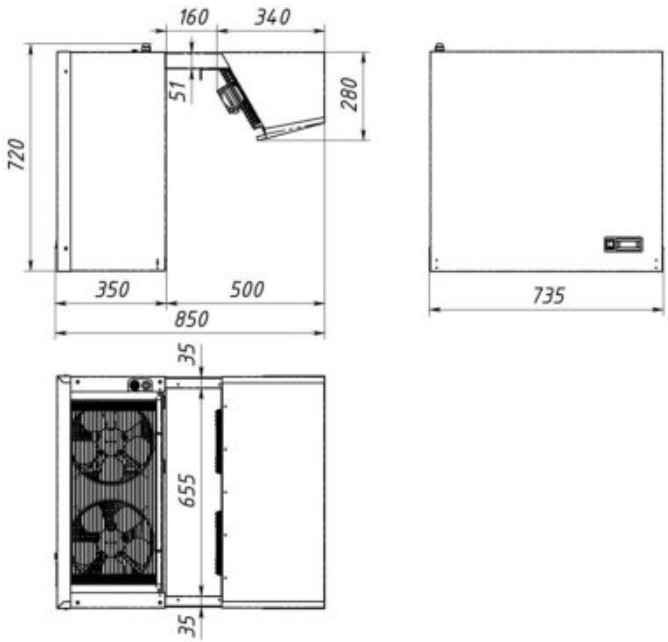
Габаритные размеры	Логистические данные
	 Масса брутто – 94 кг Объем – 0,69 м³

Схема монтажа

1. Перед установкой изделия, в стенке камеры необходимо проделать пазы под швеллера и отверстие под сливную трубку

2. После установки на стенку камеры моноблок зафиксировать уголками с внутренней стороны камеры

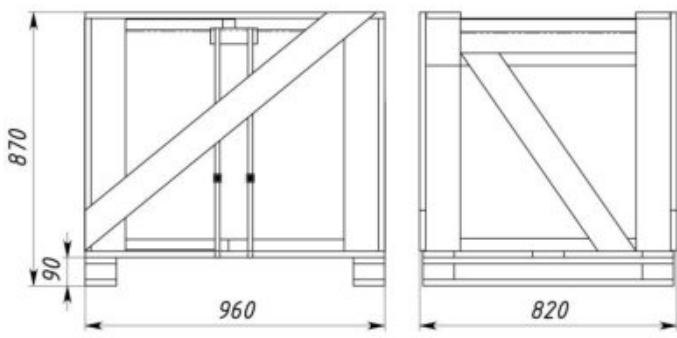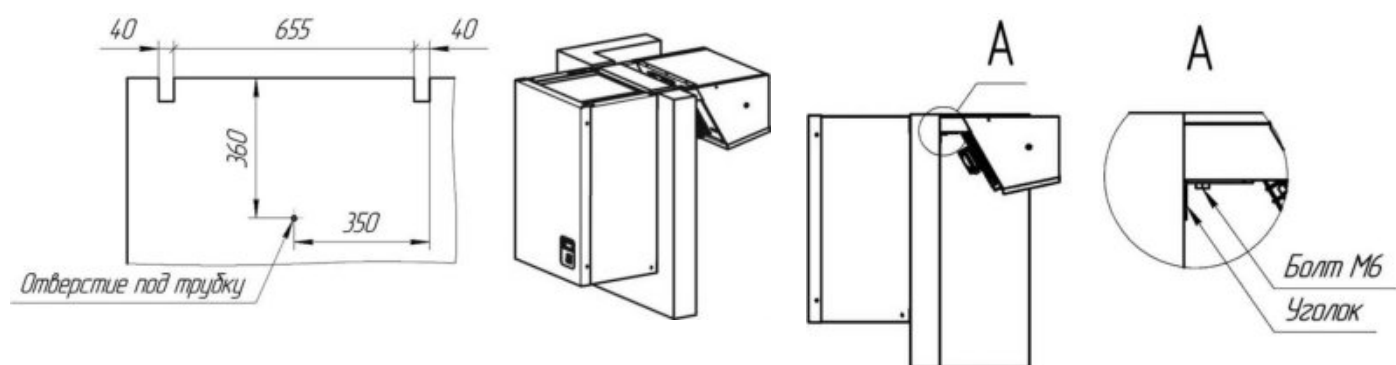

3. Установку сливной трубки производить, предварительно сняв переднюю обшивку

