

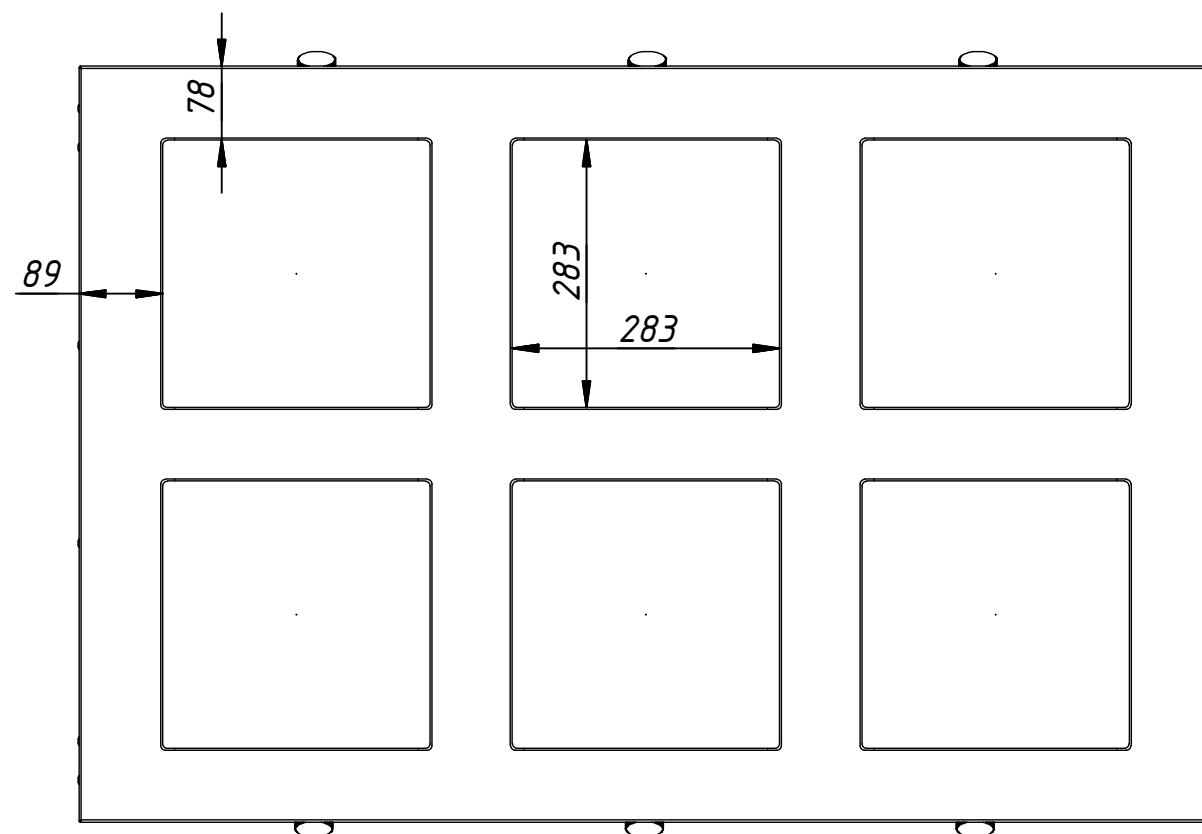
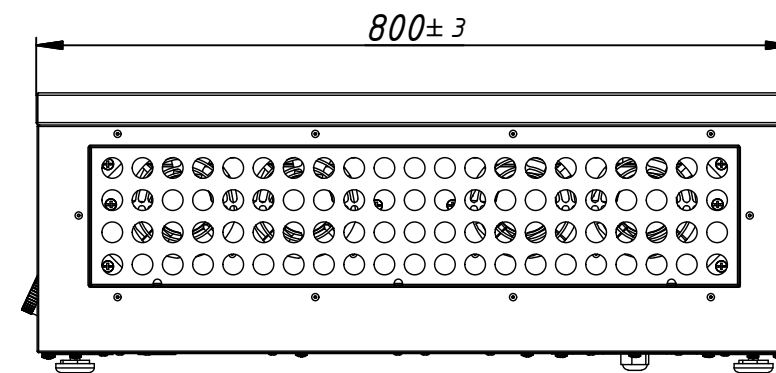
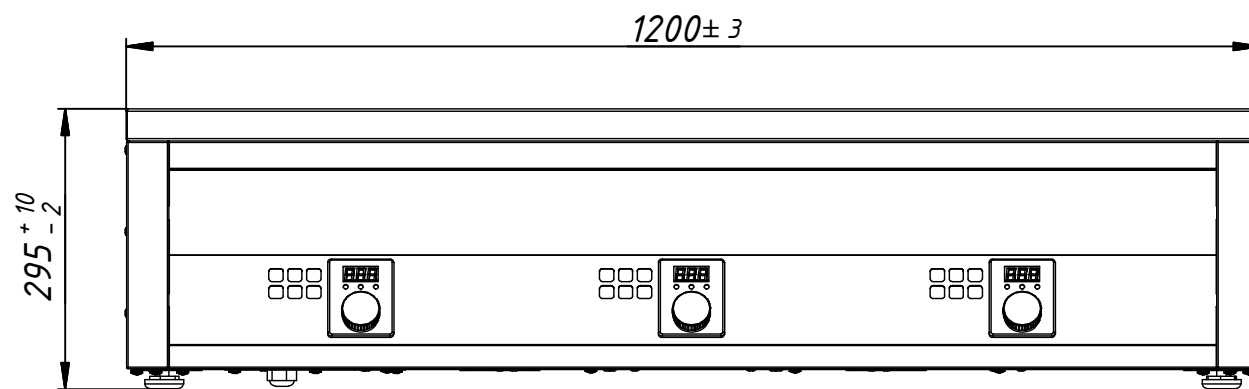
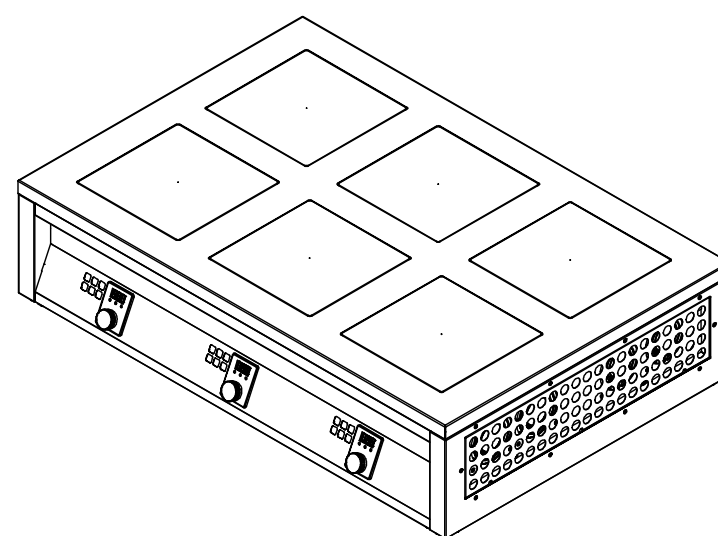


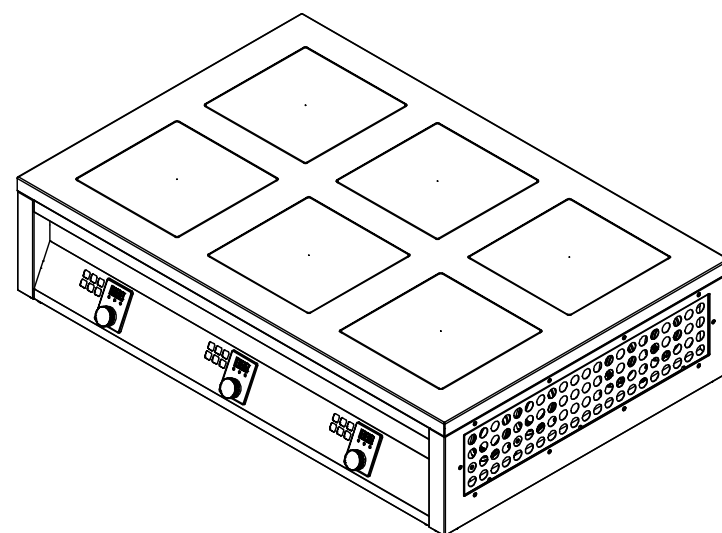

решетка защитная  
(аналогично с противоположной  
стороны плиты)

пульт управления (аналогично с  
противоположной стороны плиты)

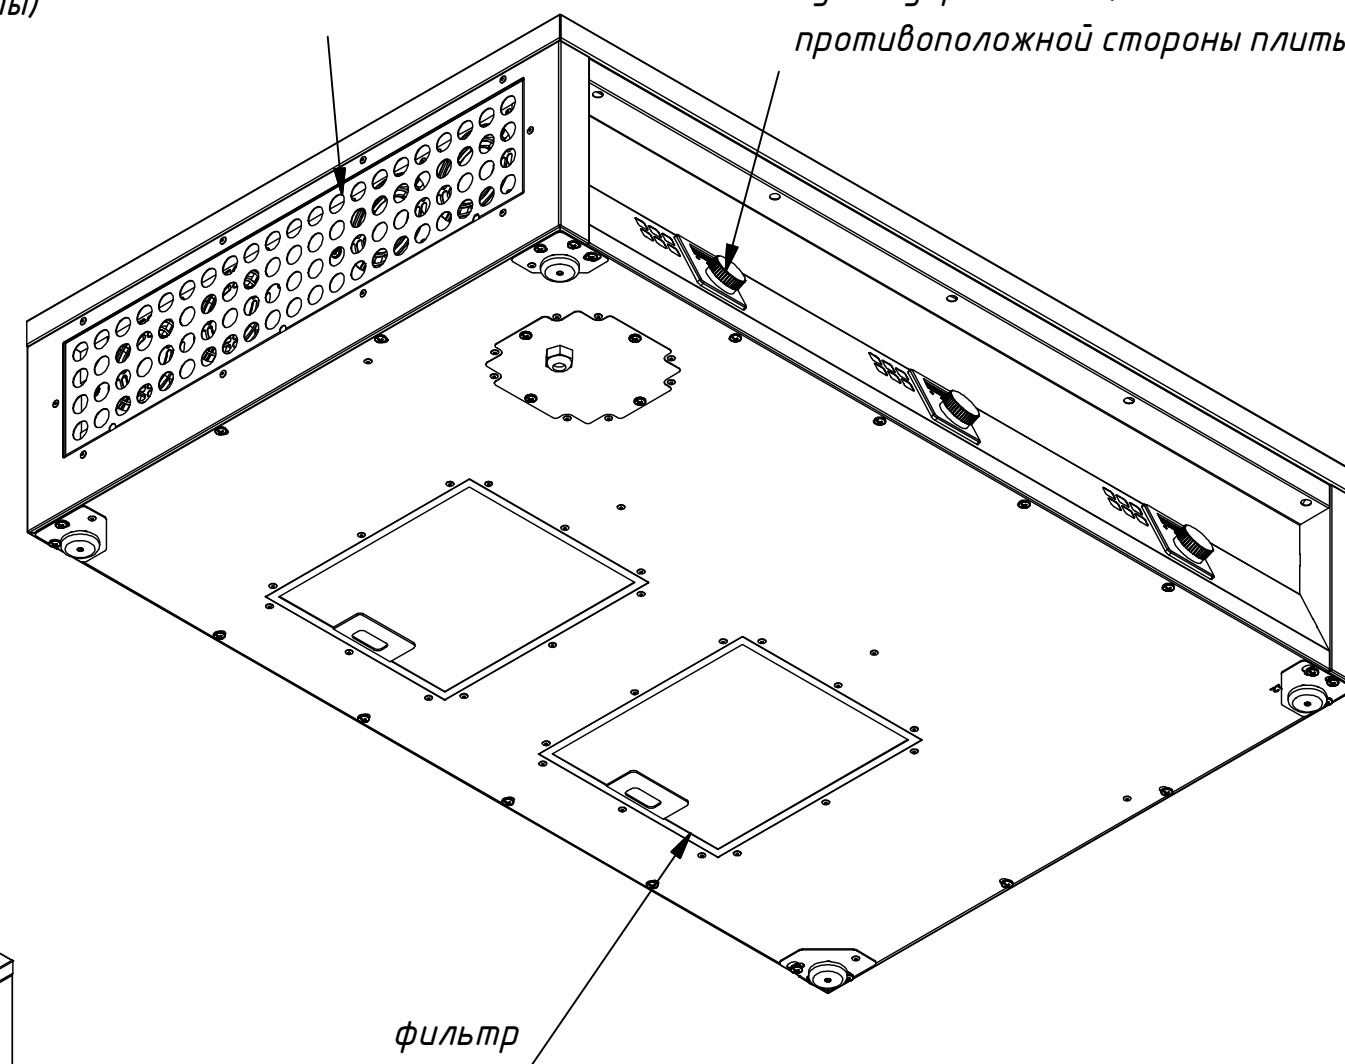

Пульты управления расположены с двух сторон плиты.  
Вентиляционные решетки расположены с двух сторон.  
Вентиляционные решетки не загромождать!

| Изм.      | Лист | № докум.     | Подп. | Дата |
|-----------|------|--------------|-------|------|
| Разраб.   |      | Констандарак |       |      |
| Пров.     |      | Рабочий      |       |      |
| Нач.отд.  |      |              |       |      |
| Н. контр. |      |              |       |      |
| Утв.      |      | Каменский    |       |      |

ИПП-610196.00.000.00 ОВ  
Плита индукционная  
1200x800x300 мм пульты с  
двух сторон

| Лит. | Лист | Листов |
|------|------|--------|
|      |      | 1      |

ООО ПФ Техно-ТТ