

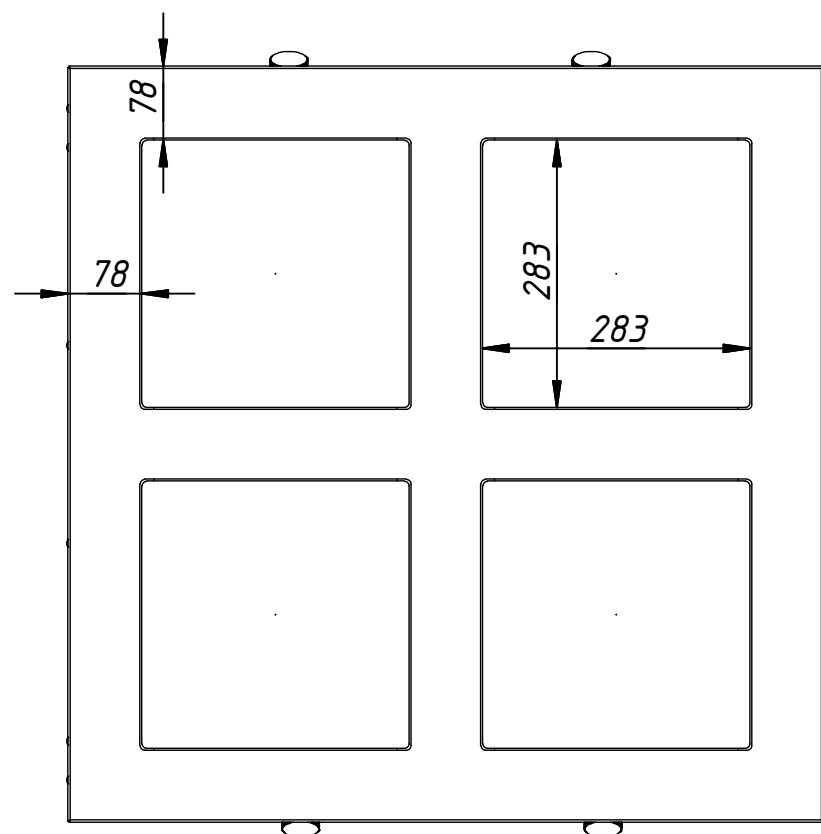
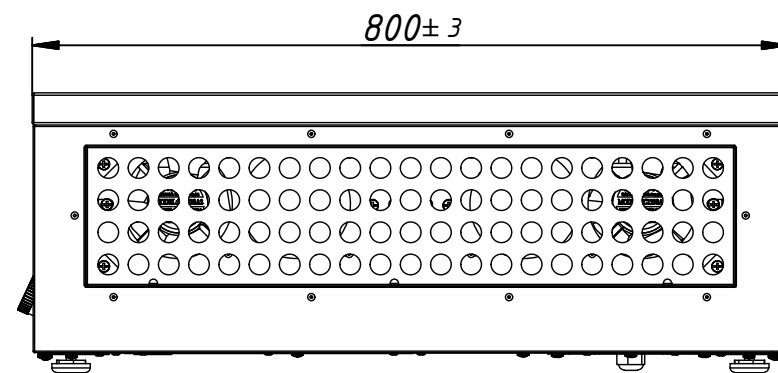
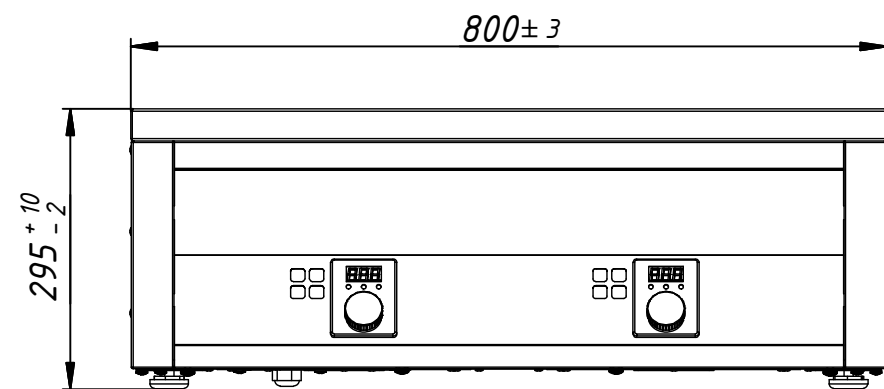
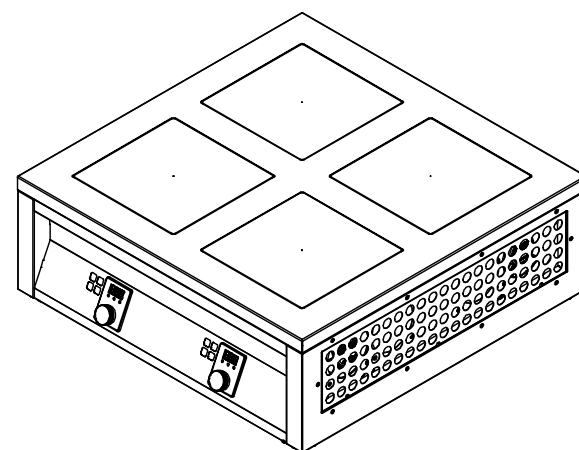


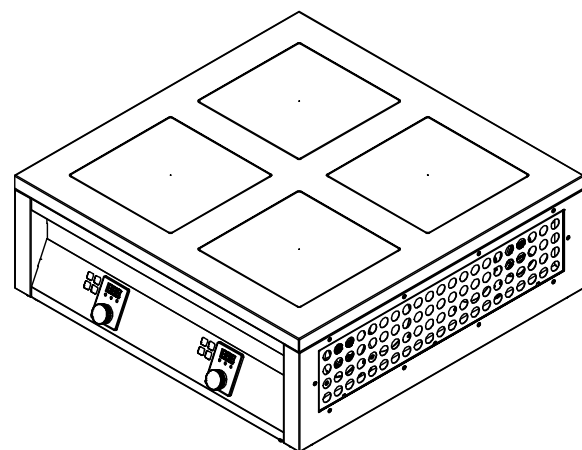

решетка защитная  
(аналогично с противоположной  
стороны плиты)

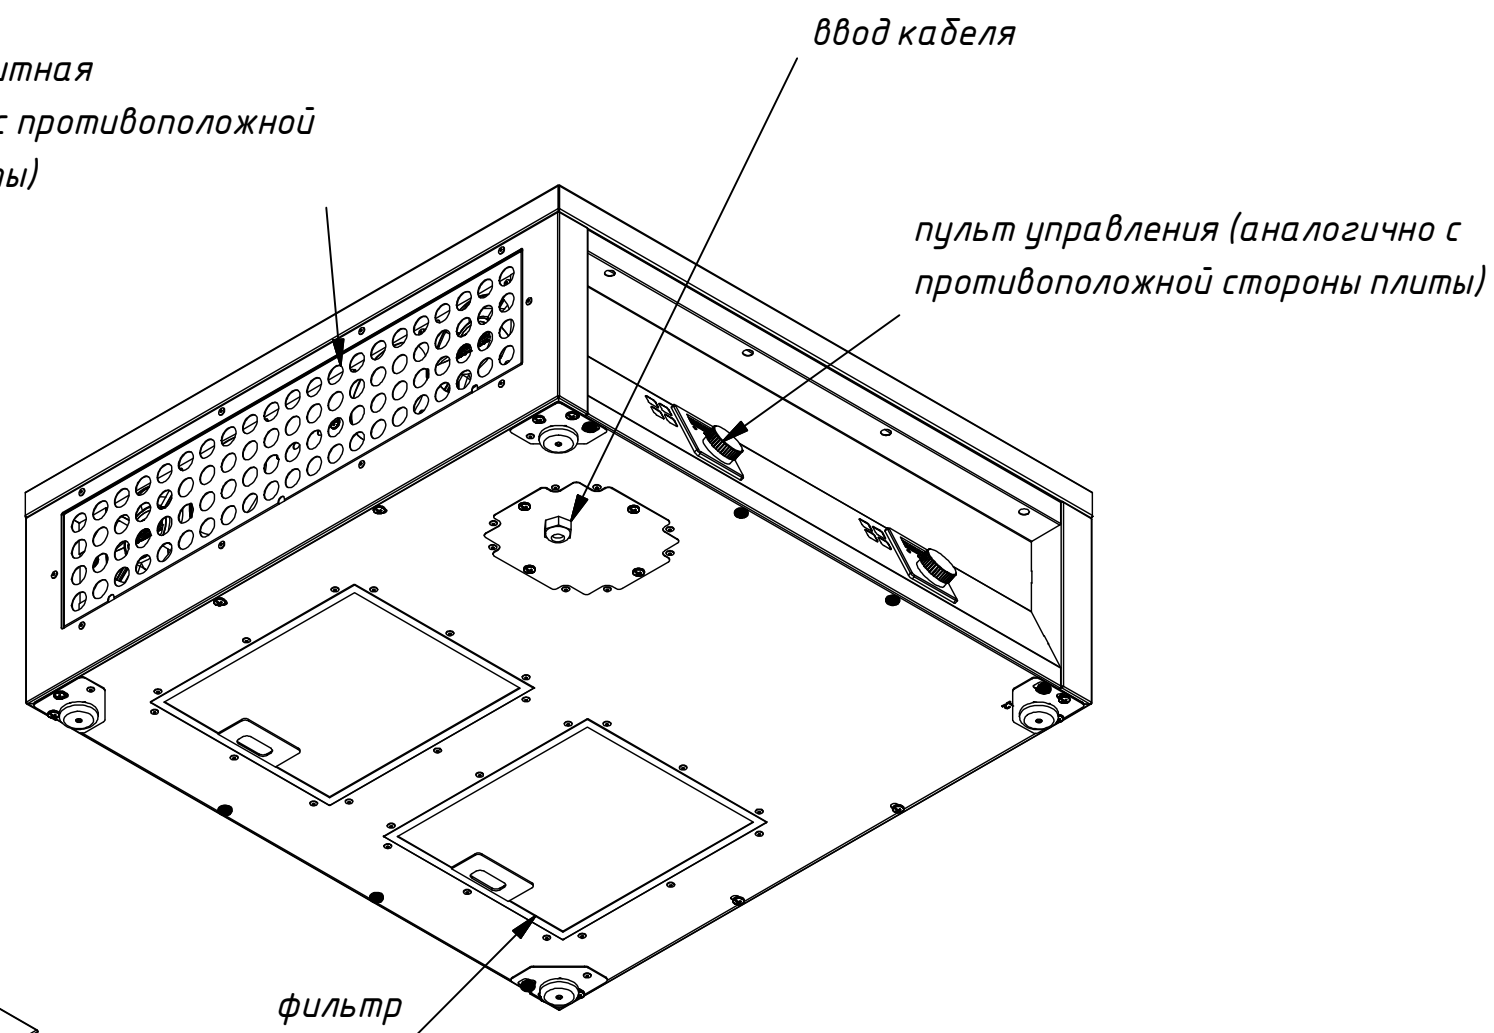

Пульты управления расположены с двух сторон плиты.  
Вентиляционные решетки расположены с двух сторон.  
Вентиляционные решетки не загромождать!

|           |              |          |       |      |                                                              |                 |      |        |
|-----------|--------------|----------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|
|           |              |          |       |      | ИПП-4 10196.00.000.00 ОВ                                     |                 |      |        |
| Изм.      | Лист         | № докум. | Подп. | Дата | Плита индукционная<br>800x800x300 мм пульты с<br>двух сторон | Лит.            | Лист | Листов |
| Разраб.   | Констандарак |          |       |      |                                                              |                 |      | 1      |
| Пров.     |              |          |       |      |                                                              |                 |      |        |
| Нач.отд.  |              |          |       |      |                                                              |                 |      |        |
| Н. контр. |              |          |       |      |                                                              |                 |      |        |
| Утв.      |              |          |       |      |                                                              | ООО ПФ Техно-ТТ |      |        |

Копировал

Формат А3